

首页

系统管理

实时数据

设备管理

用电分析

查询统计

警告信息

关于我们

数据导出



0.00

V 电压



0.00

A 电流



0.00

℃ 温度



0台

ON LINE



1台

OFF LINE



0.00

W 功率



0.00

KWH 电能



0.00

% 湿度



0.00

碳排放




0台

报警

按天

按小时

电流

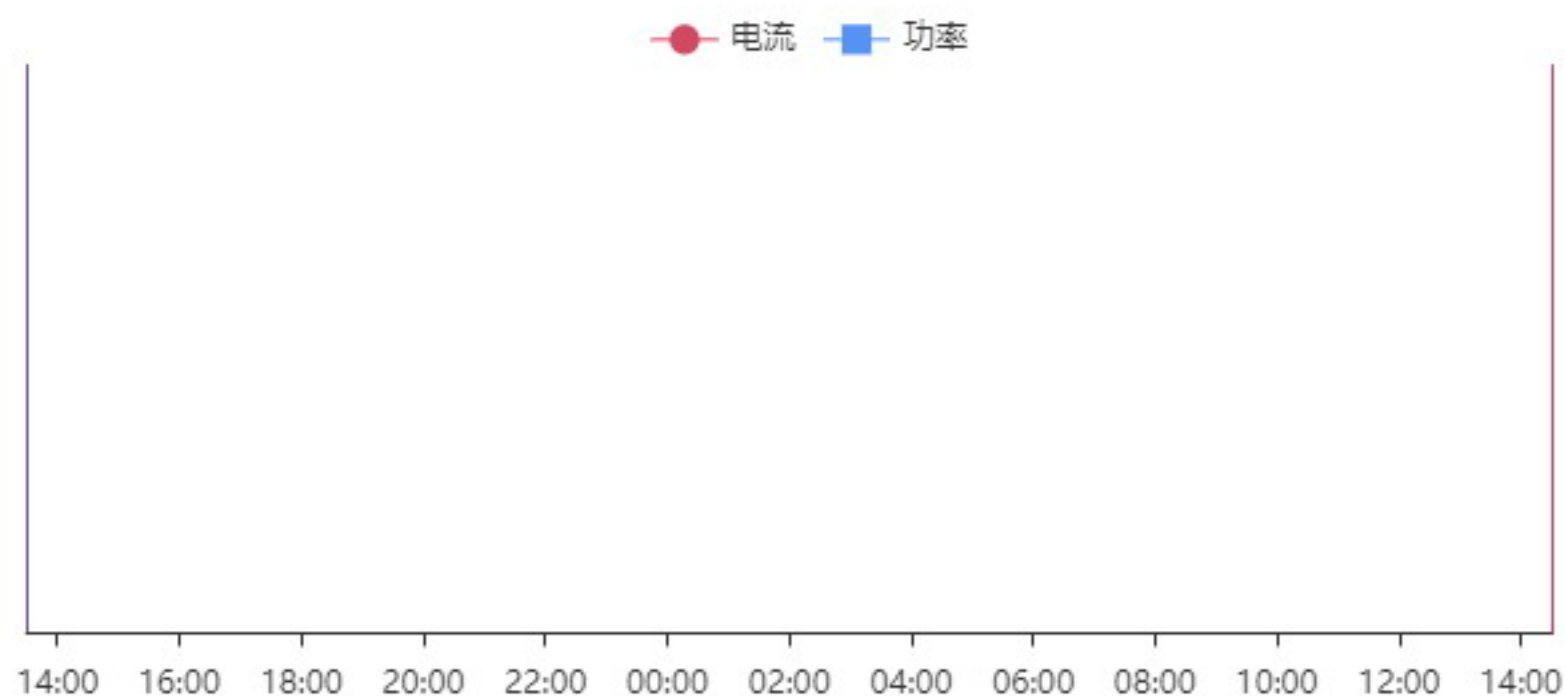

功率

用电情况

单位 (kW.h)

0.8

0.6

0.4

0.2

今日电能

本月电能

所有电能

Aosens

导航菜单

首页

实时数据

实时功率

实时电压

实时电流

实时温度

设备管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

关于我们

北京站

Aosens测试PDU (101-008-762-053)

按设备

按分组

实时设备数据: Aosens测试PDU (101-008-762-053)

按天 按小时



Aosens

导航菜单

首页

实时数据

实时功率

实时电压

实时电流

实时温度

设备管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

关于我们

北京站

Aosens测试PDU (101-008-762-053)

按设备

按分组

实时设备数据: Aosens测试PDU (101-008-762-053)

按天 按小时



今日最高电压 232.40 V,发生于2018-04-15 19:07 今日平均电压 228.75 V 本月最高电压 234.00 V,发生于2018-04-09 19:09
历史最高电压 234.00 V,发生于2018-04-09 19:09

Aosens

导航菜单

首页

实时数据

实时功率

实时电压

实时电流

实时温度

设备管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

关于我们

北京站

Aosens测试PDU (101-008-762-053)

按设备

按分组

实时设备数据: Aosens测试PDU (101-008-762-053)

按天 按小时





Aosens

导航菜单

首页

实时数据

实时功率

实时电压

实时电流

实时温度

设备管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

关于我们

北京站

Aosens测试PDU (101-008-762-053)

按设备

按分组

实时设备数据: Aosens测试PDU (101-008-762-053)

按天 按小时

今日最高温度 21.90 °C ,发生于2018-04-16 02:44 今日平均温度 21.47 °C 本月最高温度 21.90 °C ,发生于2018-04-16 02:44

历史最高温度 21.90 °C ,发生于2018-04-16 02:44

超载设备 全部设备

查询

设备名称	设备号	当前温度
Aosens测试PDU	101-008-762-053	21.90

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录



Aosens

导航菜单

首页

实时数据

设备管理

PDU限制设置

PDU在线日程

PDU延时设置

PDU离线日程

PDU在线控制

空调在线控制

空调参数设置

添加管理设备

在线地图管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

设备日程

北京站

新增日程

删除

Aosens测试PDU (101-008-762-053)

☐	序号	日程名称	执行周期	执行时间	执行动作	执行插座口	日程状态
--------------------------	----	------	------	------	------	-------	------



Aosens

导航菜单

首页

实时数据

设备管理

PDU限制设置

PDU在线日程

PDU延时设置

PDU离线日程

PDU在线控制

空调在线控制

空调参数设置

添加管理设备

在线地图管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

北京站

Aosens测试PDU (101-008-762-0)

电流设置

上限: 10.00

☐ 超出时是否发送通知

警告: 1.00

☐ 超出时是否发送通知

下限: 0.00

☐ 超出时是否发送通知通知类型: ☐ 短信 ☐ 邮件 ☐ 微信

延迟时间: 0

执行动作: 关闭

插座: ☐ 全选 ☐ 1、苹果电脑
☐ 2、台式电脑 ☐ 3、笔记本电脑
☐ 4、服务器 ☐ 5、路由器
☒ 6、饮水机 ☐ 7、空调
☐ 8、交换机

保存

多路电流设置

电流范围设置

电压设置

上限: 240.00

☐ 超出时是否发送通知

警告: 230.00

☐ 超出时是否发送通知

下限: 200.00

☐ 超出时是否发送通知通知类型: ☐ 短信 ☐ 邮件 ☐ 微信

延迟时间: 0

执行动作: 关闭

插座: ☐ 全选 ☐ 1、苹果电脑
☐ 2、台式电脑 ☐ 3、笔记本电脑
☐ 4、服务器 ☐ 5、路由器
☒ 6、饮水机 ☐ 7、空调
☐ 8、交换机

保存



Aosens

导航菜单

首页

实时数据

设备管理

PDU限制设置

PDU在线日程

PDU延时设置

PDU离线日程

PDU在线控制

空调在线控制

空调参数设置

添加管理设备

在线地图管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

北京站

保存设置

Aosens测试PDU (101-008-762-053)

编号	插座名称	开机延时(秒)	关机延时(秒)	重启时间(秒)	开机动作
1	 修改图标 苹果电脑	0	0	0	启动 ▼
2	 修改图标 台式电脑	0	0	0	启动 ▼
3	 修改图标 笔记本电脑	0	0	0	启动 ▼
4	 修改图标 服务器	0	0	0	启动 ▼
5	 修改图标 路由器	0	0	0	启动 ▼
6	 修改图标 饮水机	0	0	0	启动 ▼
7	 修改图标 空调	0	0	0	启动 ▼
8	 修改图标 交换机	0	0	0	启动 ▼



Aosens

导航菜单

首页

实时数据

设备管理

PDU限制设置

PDU在线日程

PDU延时设置

PDU离线日程

PDU在线控制

空调在线控制

空调参数设置

添加管理设备

在线地图管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

在线日程

北京站

Aosens测试PDU (101-008-762-053)

新增日程

删除

设置季节

☐	序号	日程名称	执行周期	执行时间	季节	执行动作	执行插座	状态	
☐	1	饮水机 关闭	星期一、星期二、星期三、星期四、星期五【每周】	17:30	1-12月	关	6	禁用	启用
☐	2	饮水机	星期一、星期二、星期三、星期四、星期五【每周】	08:05	1-12月	开	6	启用	禁用
☐	3	考勤机	星期一、星期二、星期三、星期四、星期五【每周】	20:18	1-12月	关	7	启用	禁用
☐	4	考勤机	星期一、星期二、星期三、星期四、星期五【每周】	07:50	1-12月	开	7	启用	禁用



- 导航菜单
- 首页

实时数据

设备管理

PDU限制设置

PDU在线日程

PDU延时设置

PDU离线日程

PDU在线控制

空调在线控制

空调参数设置

添加管理设备

在线地图管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

关于我们

空调批量设置

品牌:

格力

型号:

20

模式:

冷暖

开机动作:

不启动

冬季温度:

冬季: 23°C

夏季温度:

夏季: 23°C

☐ 每

分钟检测温度按设定温度重新设定

☐ 检测第

1

路电流大于

0.1

A识别空调使用中

保存



- 导航菜单
- 首页
- 实时数据
- 设备管理
- PDU限制设置

PDU在线日程

PDU延时设置

PDU离线日程

PDU在线控制

空调在线控制

空调参数设置

添加管理设备

在线地图管理
- 查询统计
- 用户管理
- 警告信息
- 数据导出
- 关于我们

16°C

制冷

在线空调全开

在线空调全关

空调季节设置

空调在线日程

分组列表

Aosens

导航菜单

 首页 实时数据 < 设备管理 ▾☐ PDU限制设置☐ PDU在线日程☐ PDU延时设置☐ PDU离线日程☐ PDU在线控制☐ 空调在线控制☐ 空调参数设置☐ 添加管理设备☐ 在线地图管理 查询统计 < 用户管理 警告信息 数据导出 关于我们

分组管理

添加分组

保存排序

 北京站+  

Aosens测试PDU (101-008-762-053)



- 导航菜单
- 首页

实时数据

设备管理

PDU限制设置

PDU在线日程

PDU延时设置

PDU离线日程

PDU在线控制

空调在线控制

空调参数设置

添加管理设备

在线地图管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

关于我们

设备地图

新增地图

保存设置

百度地图

test

test

test

test

test

北京

北京

地图




插座、组

组	插座
北京站	Aosens测试PDU

Aosens

- 导航菜单
- 首页
 - 实时数据
 - 设备管理
 - 查询统计
 - 用户管理
 - 警告信息
 - 数据导出
 - 关于我们

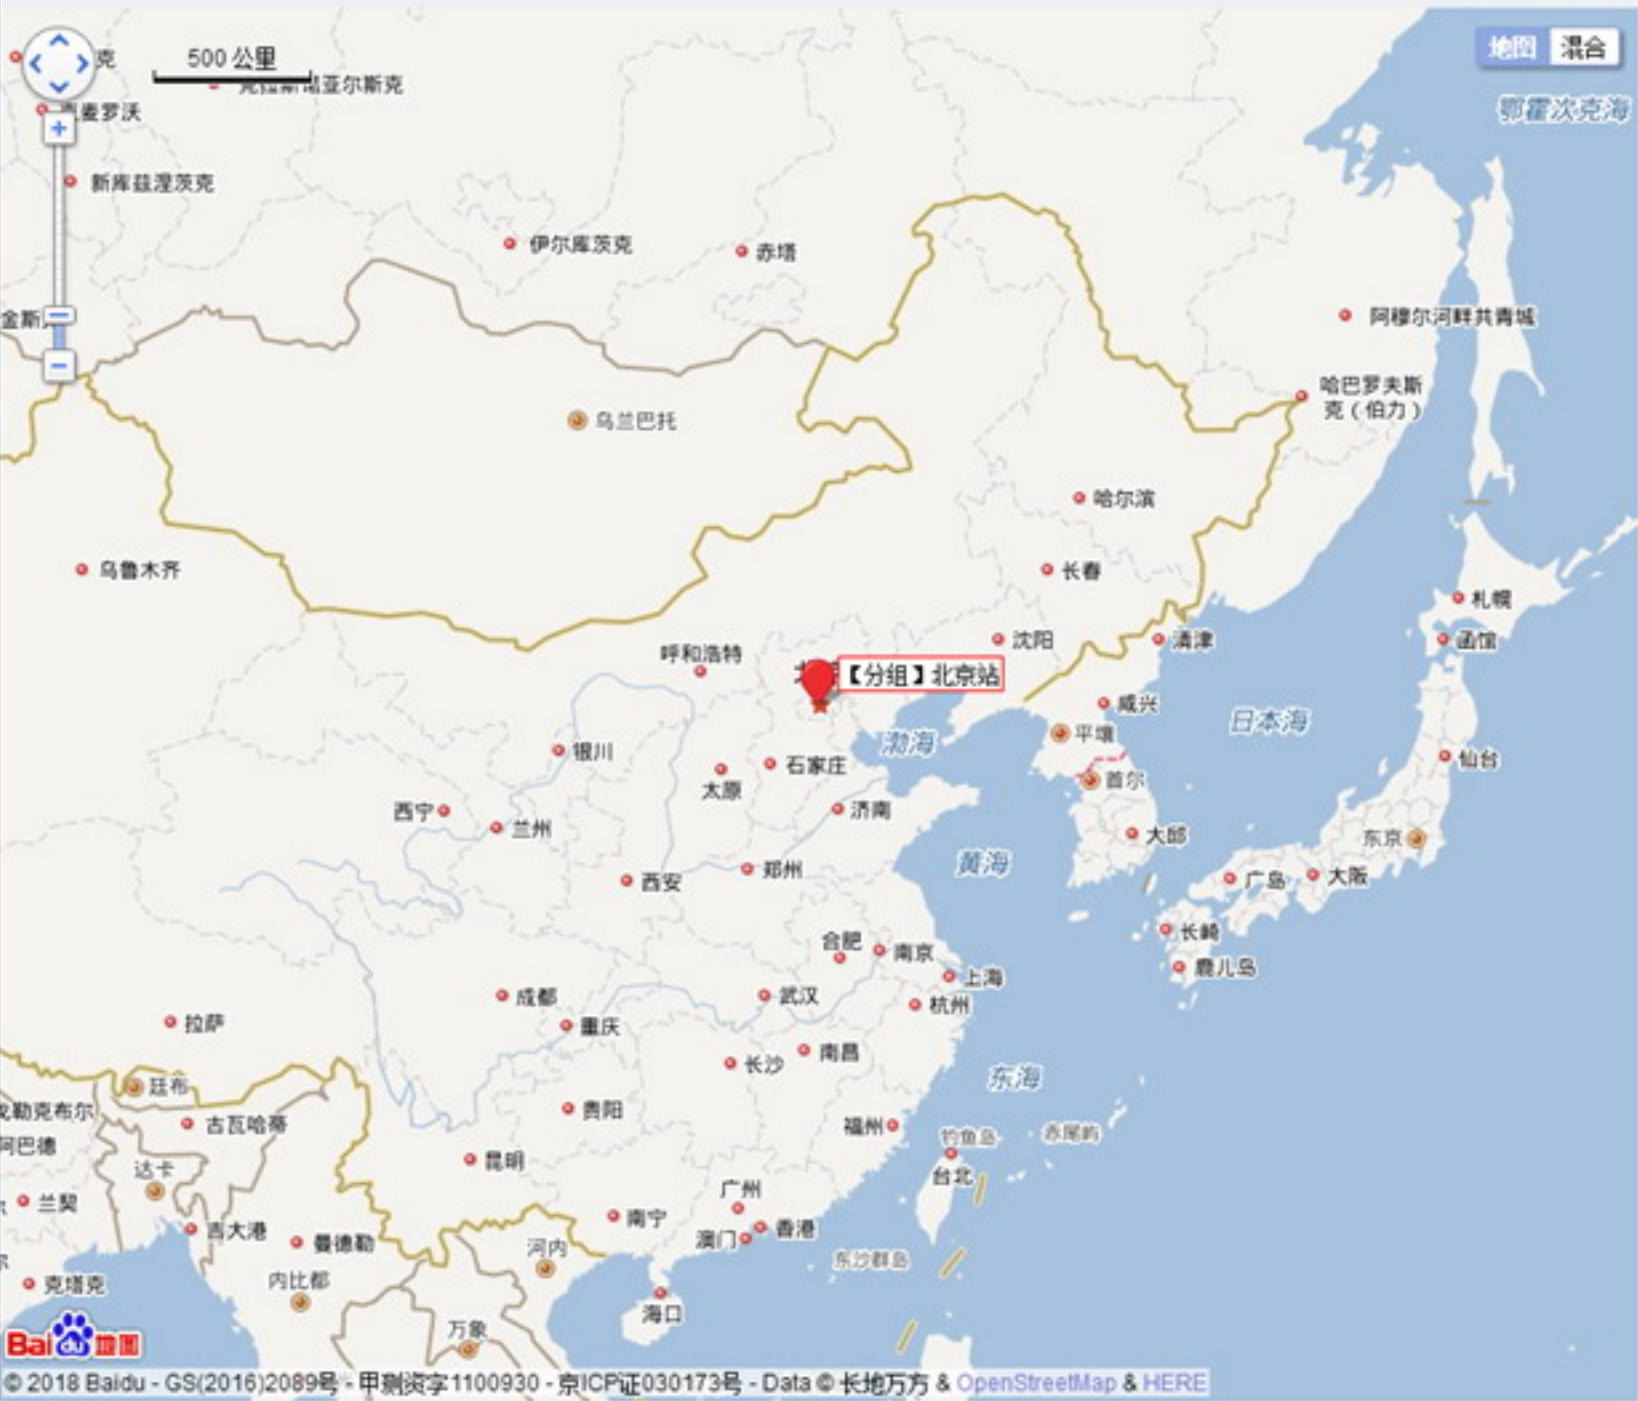

保存

返回设备地图

- ☒ **【分组】北京站**
- ☐ **【设备】Aosens测试PDU(101-008-762-053)**

© 2018 Baidu - GS(2016)2089号 - 甲测资字1100930 - 京ICP证030173号 - Data © 长地万方 & OpenStreetMap & HERE



- 导航菜单
- 首页
- 实时数据
- 设备管理
- 查询统计

数据查询

电能统计

数据统计

电能电费

操作查询

设备查询
- 用户管理
- 警告信息
- 数据导出
- 关于我们

操作记录

设备对象:

操作类型: --全部--

操作时间: 2018-04-01 至 2018-04-16

操作内容:

操作人:

查询

操作时间	操作对象	操作类型	操作内容	操作人	操作IP
2018-04-16 10:52:16		查看页面	查询统计[/Querystatistical/Operation]	aosens	110.96.191.17
2018-04-16 10:51:45		查看页面	查询统计[/Energy/index]	aosens	110.96.191.17
2018-04-16 10:51:02		查看页面	查询统计[/EnergyStatistical/index]	aosens	110.96.191.17
2018-04-16 10:50:46		查看页面	查询统计[/Querystatistical/DataQuery]	aosens	110.96.191.17
2018-04-16 10:50:41		查看页面	设备管理[/Map/index]	aosens	110.96.191.17
2018-04-16 10:50:28		查看页面	设备管理[/Map/index]	aosens	110.96.191.17
2018-04-16 10:49:29		查看页面	设备管理[/Map/index]	aosens	110.96.191.17
2018-04-16 10:49:06		查看页面	设备管理[/group/index]	aosens	110.96.191.17
2018-04-16 10:48:26		查看页面	设备管理[/AirSetting/index]	aosens	110.96.191.17
2018-04-16 10:48:10		查看页面	设备管理[/AirConditioner/index]	aosens	110.96.191.17

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 138 条记录

<

1

2

3

4

5

...

14

>



导航菜单

- 首页
- 实时数据
- 设备管理
- 查询统计
 - 数据查询
 - 电能统计
 - 数据统计
 - 电能电费
 - 操作查询
 - 设备查询
- 用户管理
- 警告信息
- 数据导出
- 关于我们

北京站

Aosens测试PDU

电能电费信息

电表读数:	11.10			频率:	50I
今日用电:	0.3	今日电费:	--	今日剩余:	--
本周用电:	0.3	本周电费:	--	本周剩余:	--
本月用电:	11.	本月电费:	--	本月剩余:	--
本年用电:	11.	本年电费:	--	本年剩余:	--

电能电费信息

当前电价:	--		
抄表日期:	--		
抄表月用电:	--		
日限制:	--	周限制	--
月限制:	--	周限制	--

电能记录

开始时间: 开始时间 结束时间: 结束时间 查询

序号号	起始电能	记录电能	电能用量	记录时间
101-008-762-053	11.09	11.1	0.01	2018-04-16 10:49:00
101-008-762-053	11.08	11.09	0.01	2018-04-16 10:18:00
101-008-762-053	11.07	11.08	0.01	2018-04-16 10:17:00
101-008-762-053	11.06	11.07	0.01	2018-04-16 10:16:00
101-008-762-053	11.05	11.06	0.01	2018-04-16 09:51:00
101-008-762-053	11.04	11.05	0.01	2018-04-16 09:49:00
101-008-762-053	11.03	11.04	0.01	2018-04-16 09:48:00
101-008-762-053	11.02	11.03	0.01	2018-04-16 09:47:00
101-008-762-053	11.01	11.02	0.01	2018-04-16 09:25:00



导航菜单

- 首页
- 实时数据
- 设备管理
- 查询统计
 - 数据查询
 - 电能统计
 - 数据统计
 - 电能电费
 - 操作查询
 - 设备查询
- 用户管理
- 警告信息
- 数据导出
- 关于我们

全部


北京站 11.1KWH -

Aosens测试PDU(101-008-762-053)

11.1KWH

本月电能: 11.1KWH

本月电费: 0元

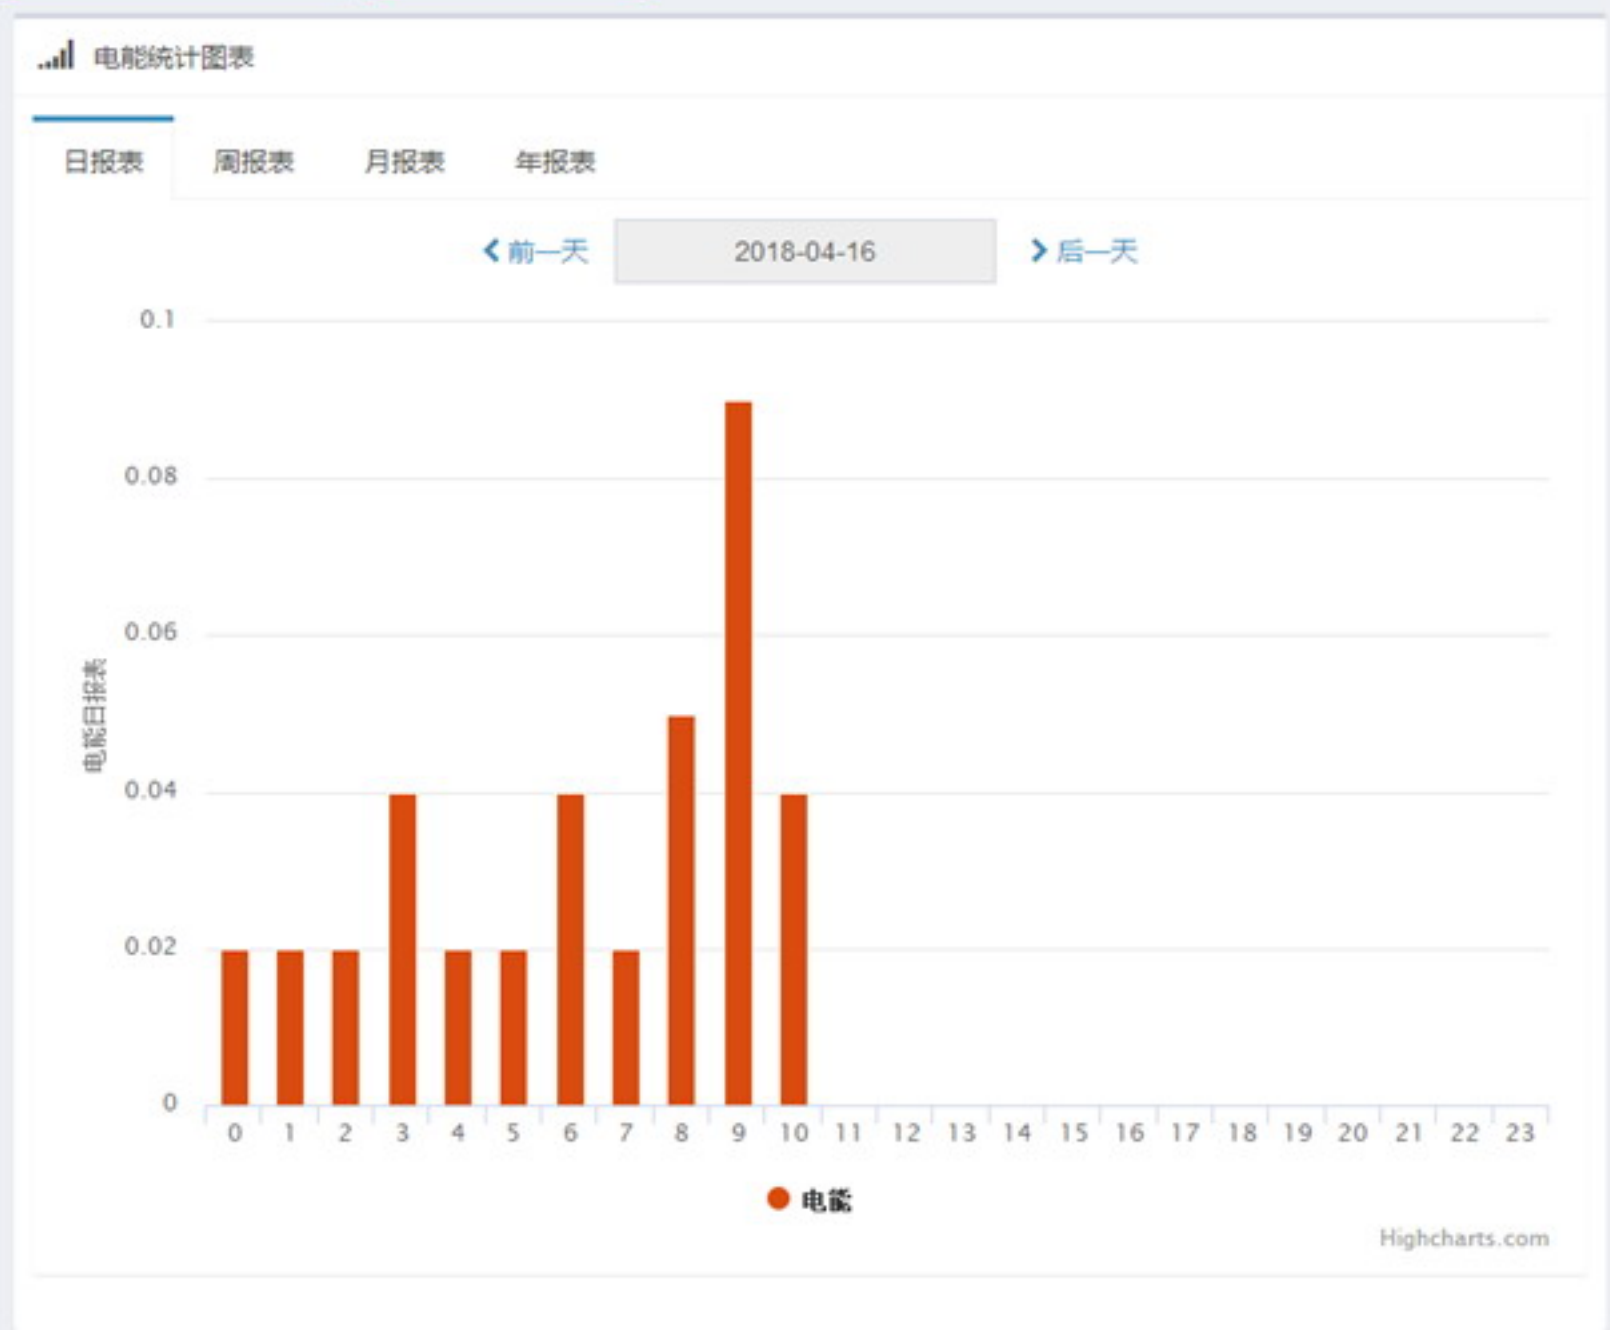



- 导航菜单
- 首页

实时数据

设备管理

查询统计

数据查询

电能统计

数据统计

电能电费

操作查询

设备查询

用户管理

警告信息

数据导出

关于我们

设备查询

我的设备：总设备2台 设备1台 设备分类： 8位设备1台

设备名称：

设备号：

IP地址：

查询

设备名称	设备号	设备型号	硬件版本	软件版本	添加日期	IP地址	内网IP
Aosens测试PDU	101-008-762-053	ES-TVAPWR	AVPTE	1.30	2018-03-20 09:13:16	110.96.191.17	

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录



- 导航菜单
- 首页

实时数据

设备管理

查询统计

数据查询

电能统计

数据统计

电能电费

操作查询

设备查询

用户管理

警告信息

数据导出

关于我们

数据查询

设备名称: 名称/序列号 采样时间: 2018-04-01 至 2018-04-16 查询

设备名称	序列号SN	采样时间	电流(A)	电压(V)	功率(W)	电能(KWH)	温度(°C)	湿度(%)
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:59:43	0.03	230.43	4	10.72	-	-
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:58:43	0.03	230.36	4	10.72	-	-
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:57:43	0.03	230.86	4	10.72	-	-
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:56:43	0.03	230.57	4	10.72	-	-
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:55:43	0.03	229.38	4	10.72	-	-
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:54:43	0.03	230.29	4	10.72	-	-
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:53:43	0.03	229.24	4	10.72	-	-
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:52:43	0.03	230.31	4	10.72	-	-
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:51:43	0.03	229.75	4	10.72	-	-
Aosens测试PDU	101-008-762-053	2018-04-15 15:50:43	2.34	229.65	501	10.71	-	-

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 21476 条记录

<

1

2

3

4

5

...


2148

>



导航菜单

- 首页
- 实时数据
- 设备管理
- 查询统计
- 用户管理
- 警告信息
- 数据导出
- 关于我们

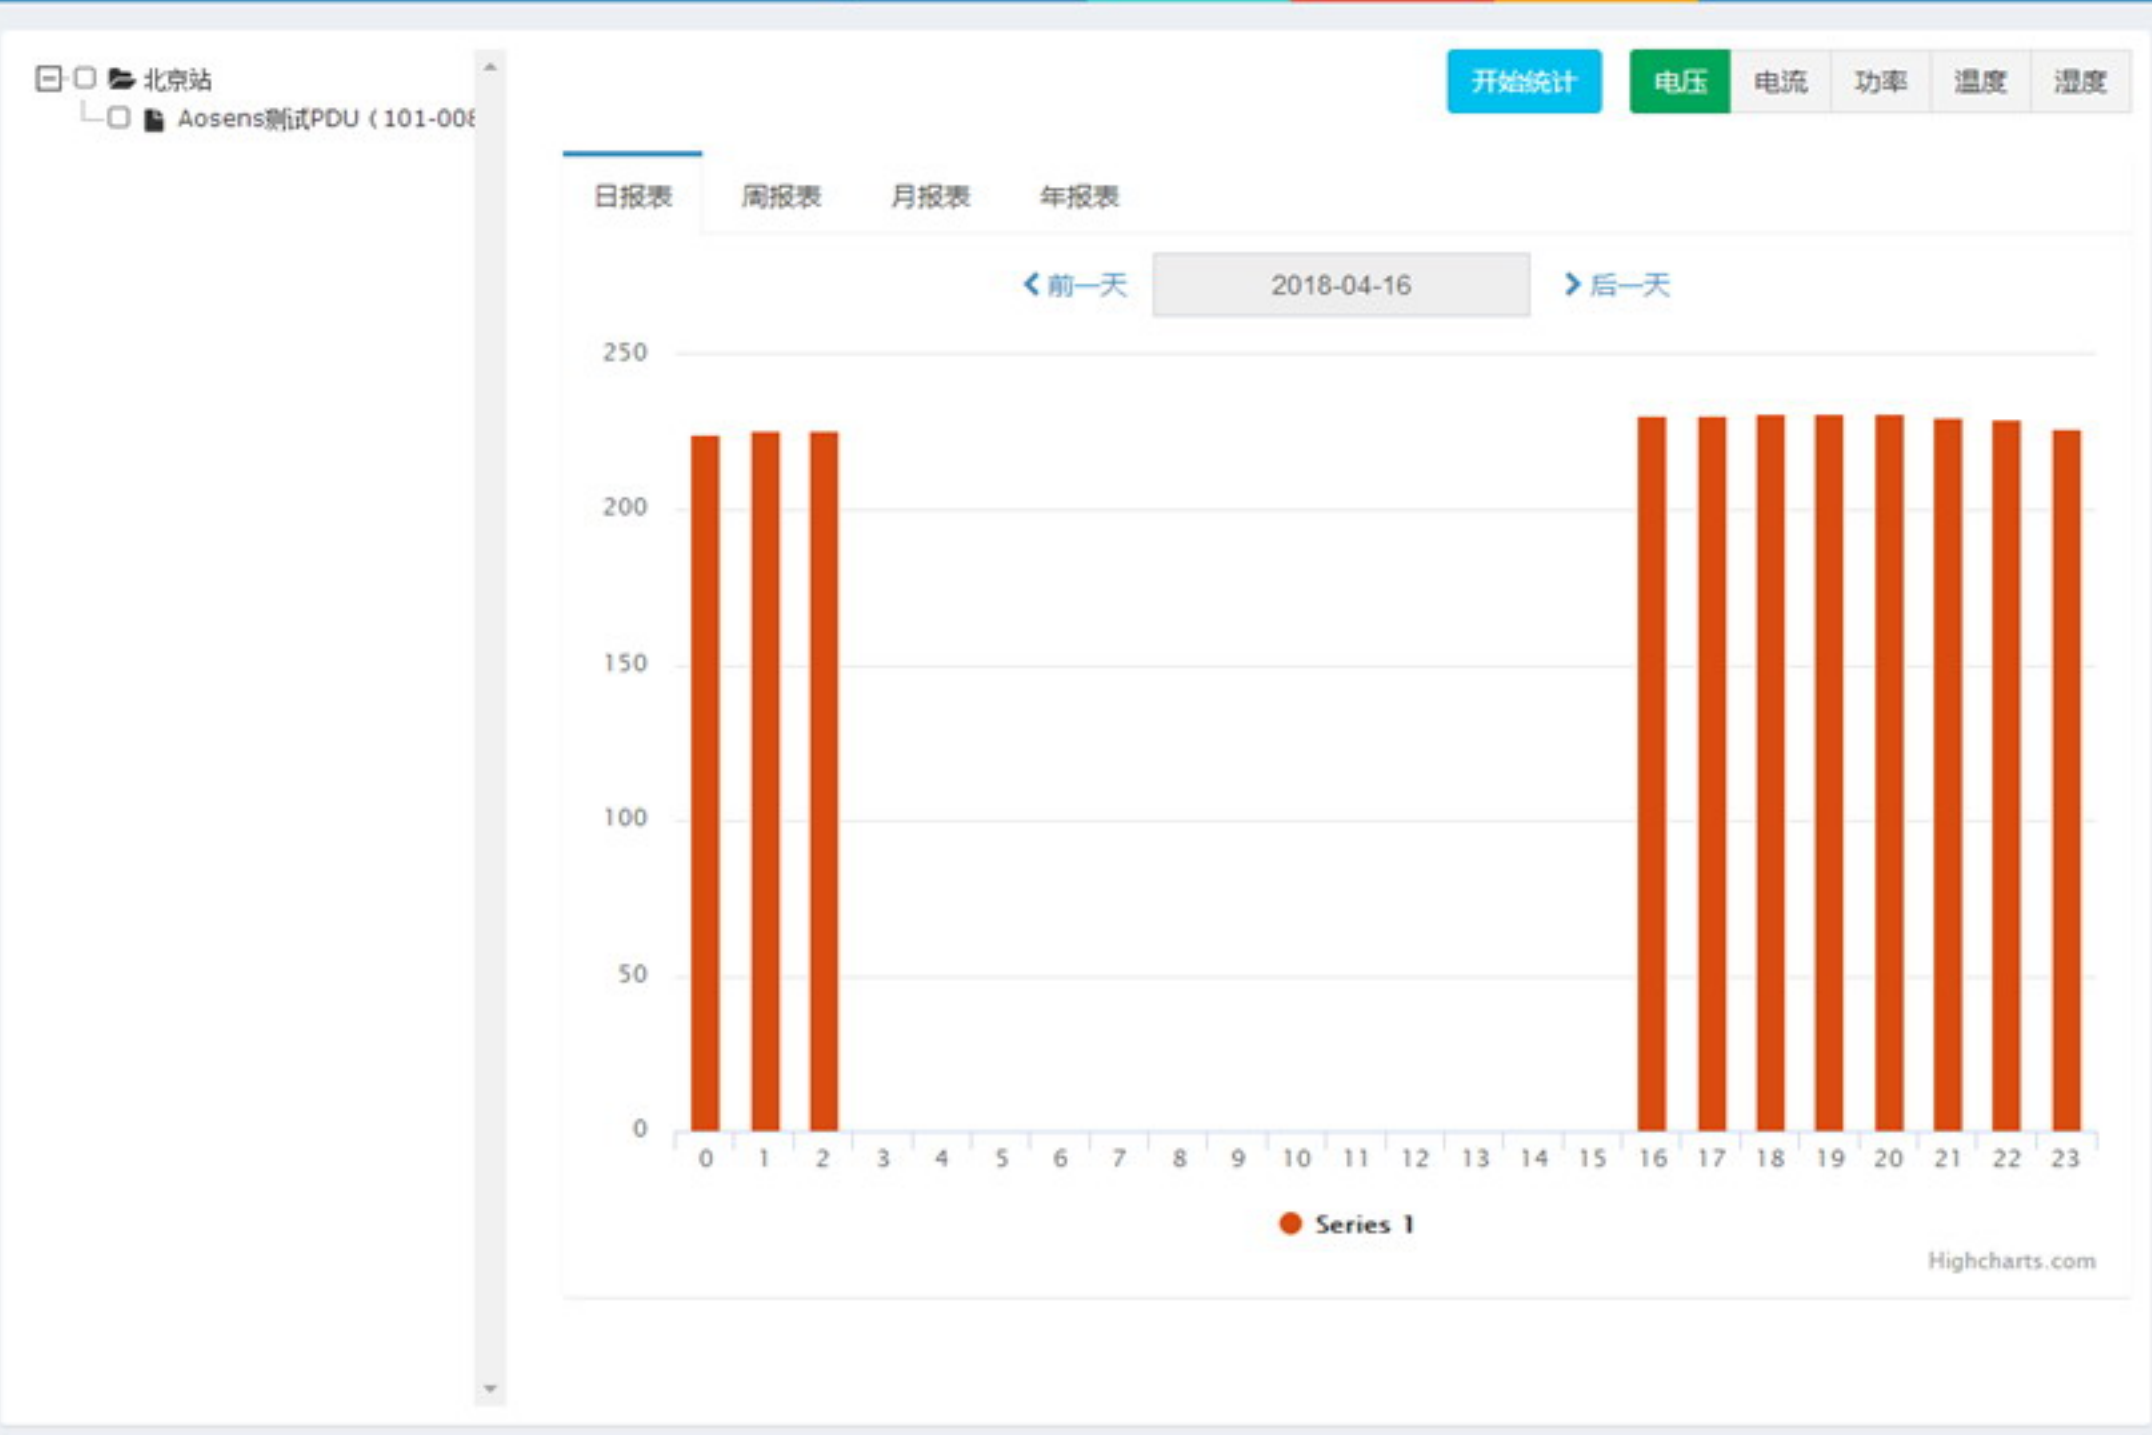

角色管理

角色名称: 用户名称 查询

添加角色 用户管理

角色名称	角色描述	角色类型	相关操作
管理员	管理员 所有权限	用户角色	删除 编辑 权限设置
研发部	研发部	用户角色	删除 编辑 权限设置
商务部	商务部	用户角色	删除 编辑 权限设置
财务部	财务部	用户角色	删除 编辑 权限设置

显示第 1 到第 4 条记录, 总共 4 条记录

Aosens

导航菜单

首页

实时数据

设备管理

查询统计

用户管理

警告信息

数据导出

关于我们

用户管理

用户名称：

电话：

邮箱：



用户类型：

全部

查询

添加用户

角色管理

#	用户名称	用户类型	性别	联系电话	联系信箱	QQ号码	联系地址	注册时间	相关操作
1			-	13911050565	1545777@qq.com	-	-	2018-04-03 13:54:28	修改信息 删除用户 初始化密码 权限授予 角色授予 关联插座
2			-	13911486667	1800882@qq.com	-	-	2018-04-03 13:42:14	修改信息 删除用户 初始化密码 权限授予 角色授予 关联插座
3			-	1391162222	1800887@qq.com	-	-	2018-04-03 13:03:19	修改信息 删除用户 初始化密码 权限授予 角色授予 关联插座
4			-	13911345678	123456789@qq.com	-	-	2018-04-03 13:01:11	修改信息 删除用户 初始化密码 权限授予 角色授予 关联插座
5			-	1391162227	18008877@qq.com	-	-	2018-03-28 11:46:23	修改信息 删除用户 初始化密码 权限授予 角色授予 关联插座

显示第 1 到第 5 条记录，总共 5 条记录



导航菜单

- 首页
- 实时数据
- 设备管理
- 查询统计
- 用户管理
- 警告信息
- 数据导出
- 关于我们

警报处理

设备名称: 警告类型: --请选择-- 警告时间: 2018-03-16 2018-04-16 查询

设备名称	警告时间	警告内容
Aosens测试PDU	2018-04-16 10:49:53	电流超过警告
Aosens测试PDU	2018-04-07 01:25:09	离线
Aosens测试PDU	2018-04-03 21:54:36	电压超过警告
Aosens测试PDU	2018-04-03 15:36:10	上电
Aosens测试PDU	2018-04-03 14:00:37	电流超过警告
Aosens测试PDU	2018-04-03 13:27:15	电压超过上限
Aosens测试PDU	2018-04-02 23:34:16	离线
Aosens测试PDU	2018-03-28 23:21:45	上电
Aosens测试PDU	2018-03-28 22:25:16	电压超过警告
Aosens测试PDU	2018-03-27 13:16:54	离线

显示第 1 到第 10 条记录, 总共 12 条记录

< 1 2 >

时间范围:

开始时间

结束时间

选择分路:

不分路

数据类型:

☒ 电流

☒ 电压

☒ 功率

☒ 温度

☒ 湿度

☒ 电能

已选择设备数: 0

导出

序列号:

序列号

设备分组:

请选择

芯片ID:

芯片ID

时间:

时间

时间

备注:

备注

查询

☐	插座序列号	插座名称	分组名称	口数	日期	型号	芯片ID
☐	101-008-762-053	Aosens测试PDU	北京站	8	2018-03-20 09:13:16	ES-TVAPWR	5d7ff363639464d43158410

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

Aosens

导航菜单

 首页 实时数据 < 设备管理 < 查询统计 < 用户管理 警告信息 数据导出 关于我们

关于我们



公司简介：奥盛（Aosens）全称北京奥盛创新科技有限公司，总部位于中关村高新技术产业开发区，提供技术开发，技术服务，技术咨询，各类电子产品等。公司以前沿的科研技术、卓越的产品品质、专诚的服务意识赢取客户的信赖，以打造优质品牌。 本公司专业提供机房末端电源解决方案，PDU电源分配单元产品的研发、销售服务。基础PDU系列、工业PDU系列、双电源自动切换PDU系列、网络监控PDU系列安全产品；KVM切换器产品，LCD KVM切换器、IPKVM切换器；办公系统专用多媒体桌面插座产品，弹起式桌面插座、翻盖式桌面插座、抽线式桌面插座、吊装式桌面插座、电动翻转桌面插座、手动翻转桌面插座、多媒体面板等；旅行转换插头，解决出国旅行电器使用，转换问题。经过数年的努力，Aosens为了更好的为客户服务，已经开始在全国各地招商合作，共同发展，将网络、市场本地化。本着“诚信经营、创新无限”的经营理念，始终把用户的实际利益放在首位。新的世纪，奥盛人将不懈奋斗，努力使公司成为行业网络平台和产品的优秀服务公司。